

Montagevejledning for A2TBC (Brandlukning/Brandgennemføring) AIR2TRUST cirkulære rørsystem tæthedsklasse D.

Testmetoder:

Prøveemnet er blevet udsat for en standard brandtest i overensstemmelse med følgende standarder:
EN 1363-1:2020 Brandmodstandstest – Generelle krav i forbindelse med EN 1366-1:2014+A1:2020
Brandmodstandstest for serviceinstallationer – Del 1: Ventilationskanaler

Generel information og anvisning

Testet og klassificeret E60 (E120) som u-isoleret rør system, i dimensionerne op til og med Ø1000, - iht. DS428:2019
Testen er foretaget af DBI. Testet til rigid eller fleksibel væg ≥ 95 mm i længder op til 3000 mm

Hurtig og nem montage med dobbelt læbetætning


Montage skal generelt følge DS447/DS428 -2019 med dertilhørende normative henvisninger, for den generelle montage situation

Montagemæssigt er systemet designet for de statiske tryk grænser defineret i EN12237, og indbefatter således ikke styrke og stabiliseringsmæssige foranstaltninger, ved andre belastningsformer som. eks. vindpåvirkninger mm




MONTAGE:

- ⌘ Horisontal montage: Ø100 - Ø1000 mm
- ⌘ Hul mål = Ød + max 25 mm
- ⌘ Isover Protect BSK påføres A2TBC og derefter presses A2TBC mod væggen
- ⌘ De 4 for-prægede monteringsbeslag vippes op, derefter skrues de fast til væggen (min. 6,2 x 32 mm)
- ⌘ Første samling må afkortes plan med væg Dog min. 93 mm stutslængde på begge sider
- ⌘ Første samling må monteres inde i væggen i beton- eller murstensvæg
- ⌘ Ingen afstands krav til første bæring
- ⌘ A2TBC må monteres fra valgfri side og vendes som det bedst passer
- ⌘ A2TBC må monteres direkte med nipler fra et E60 testet og godkendt system, så længe producentens placerings og montagekriterier overholdes

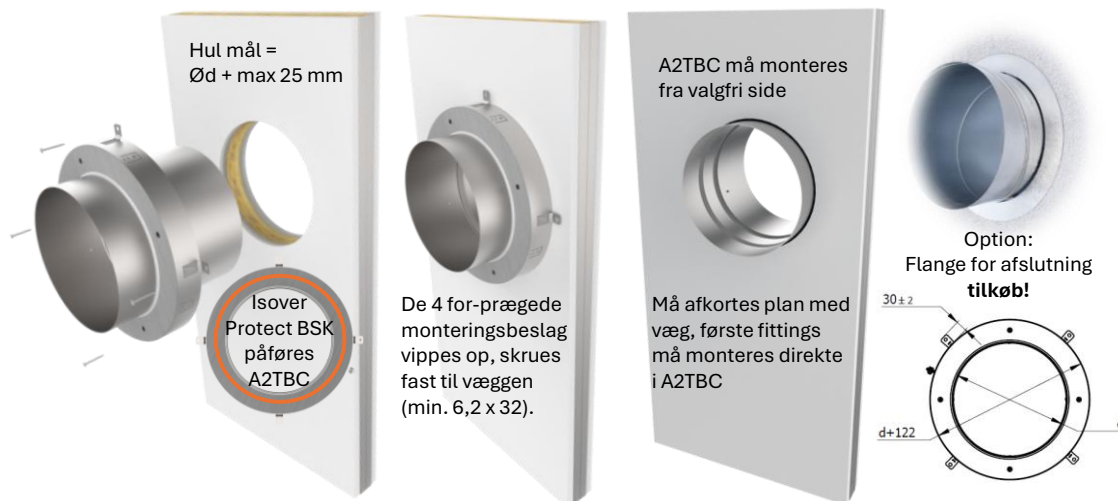


Ø
100
125
160
200
250
315
355
400
450
500
630
710
800
1000

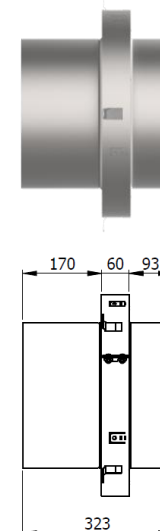


MONTAGE:

- ⌘ Horizontal montage: Ø100 - Ø1000 mm
 - ⌘ Hul mål = Ød + max 25 mm
 - ⌘ Isover Protect BSK påføres A2TBC og derefter presses A2TBC mod væggen
 - ⌘ De 4 for-prægede monteringsbeslag vippes op, derefter skrues de fast til væggen (min. 6,2 x 32 mm)
 - ⌘ Første samling må afkortes plan med væg Dog min. 93 mm stutslængde på begge sider
 - ⌘ Første samling må monteres inde i vægen i beton- eller murstensvæg
 - ⌘ Ingen afstands krav til første bæring
 - ⌘ A2TBC må monteres fra valgfri side og vendes som det bedst passer
- ⌘ **A2TBC må monteres direkte med nipler fra et E60 testet og godkendt system, så længe producentens placerings og montagekriterier overholdes**

Ø
100
125
160
200
250
315
355
400
450
500
630
710
800
1000

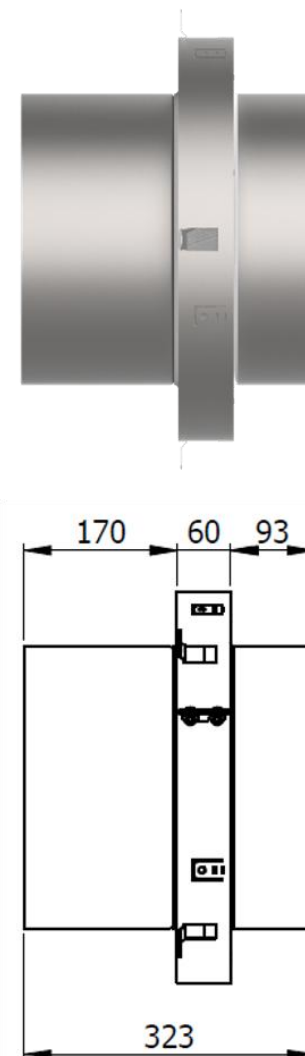

Montagevejledning for A2TBC (Brandlukning/Brandgennemføring)
AIR2TRUST cirkulære rørsystem tæthedsklasse D.

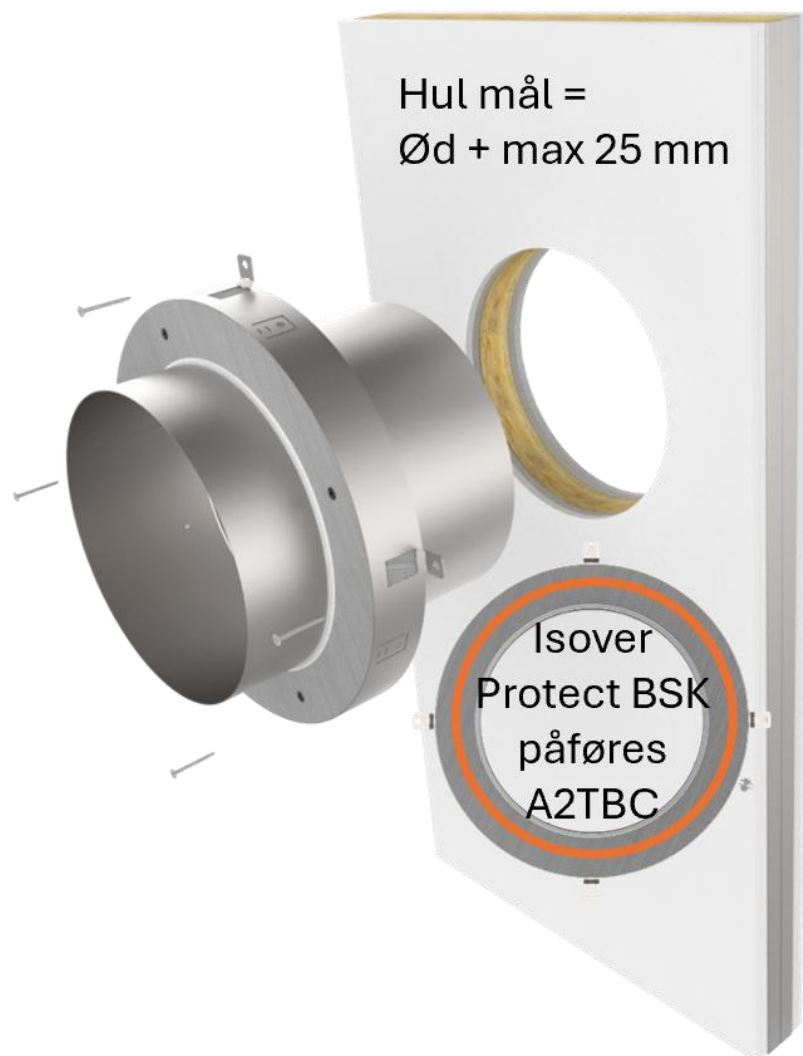

Option:
Flange for afslutning
tilkøb!

